

Revizija		Datum	22.3.2012
Index		Izdelal	J. Tomažević
Datum		Pregledal	P. Krizmanec, u.d.i.e.
Revidiral		Odobril	Nikolaj Torkar, u.d.i.e.

Skladišče naftnih derivatov Ortnek
Prenova nadzornega računalniškega sistema v SND Ortnek



DOVOD


Ngrt
49312-18

Risba
110

RO-AP2
+SB

Faza
PID

Stran: 1
Od: 3

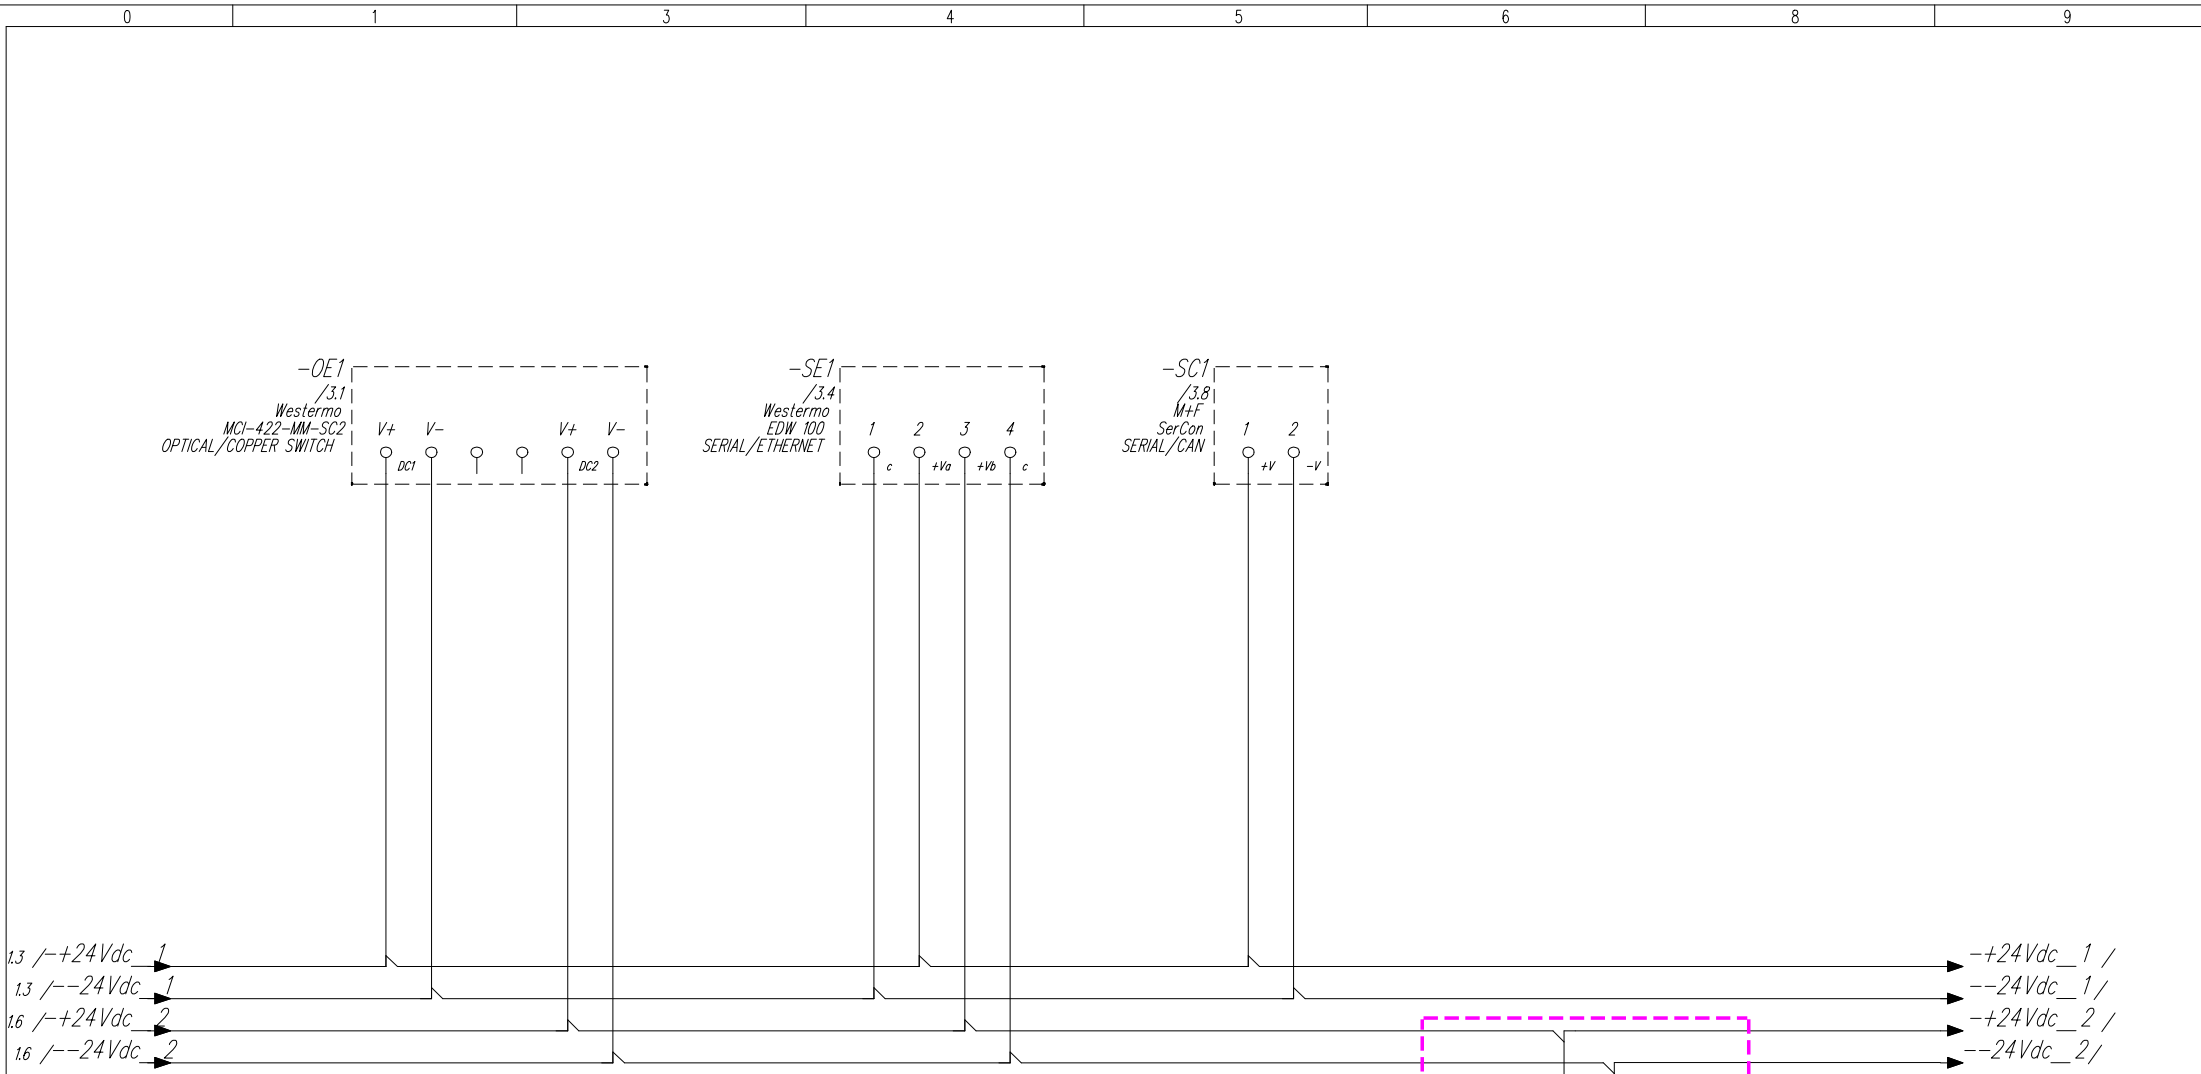


Revizija	Datum	22.3.2012
Index	Izdelal	J. Tomažević
Datum	Pregledal	P. Krizmanec, u.d.i.e.
Revidiral	Odobrilo	Nikolaj Torkar, u.d.i.e.

Skladišče naftnih derivatov Ortnek
Prenova nadzornega računalniškega sistema v SND Ortnek



NAPAJANJE

No. št. 49312-18	=R0-AP2	
Risba 110	Faza PID	Stran: 2
		Od: 3

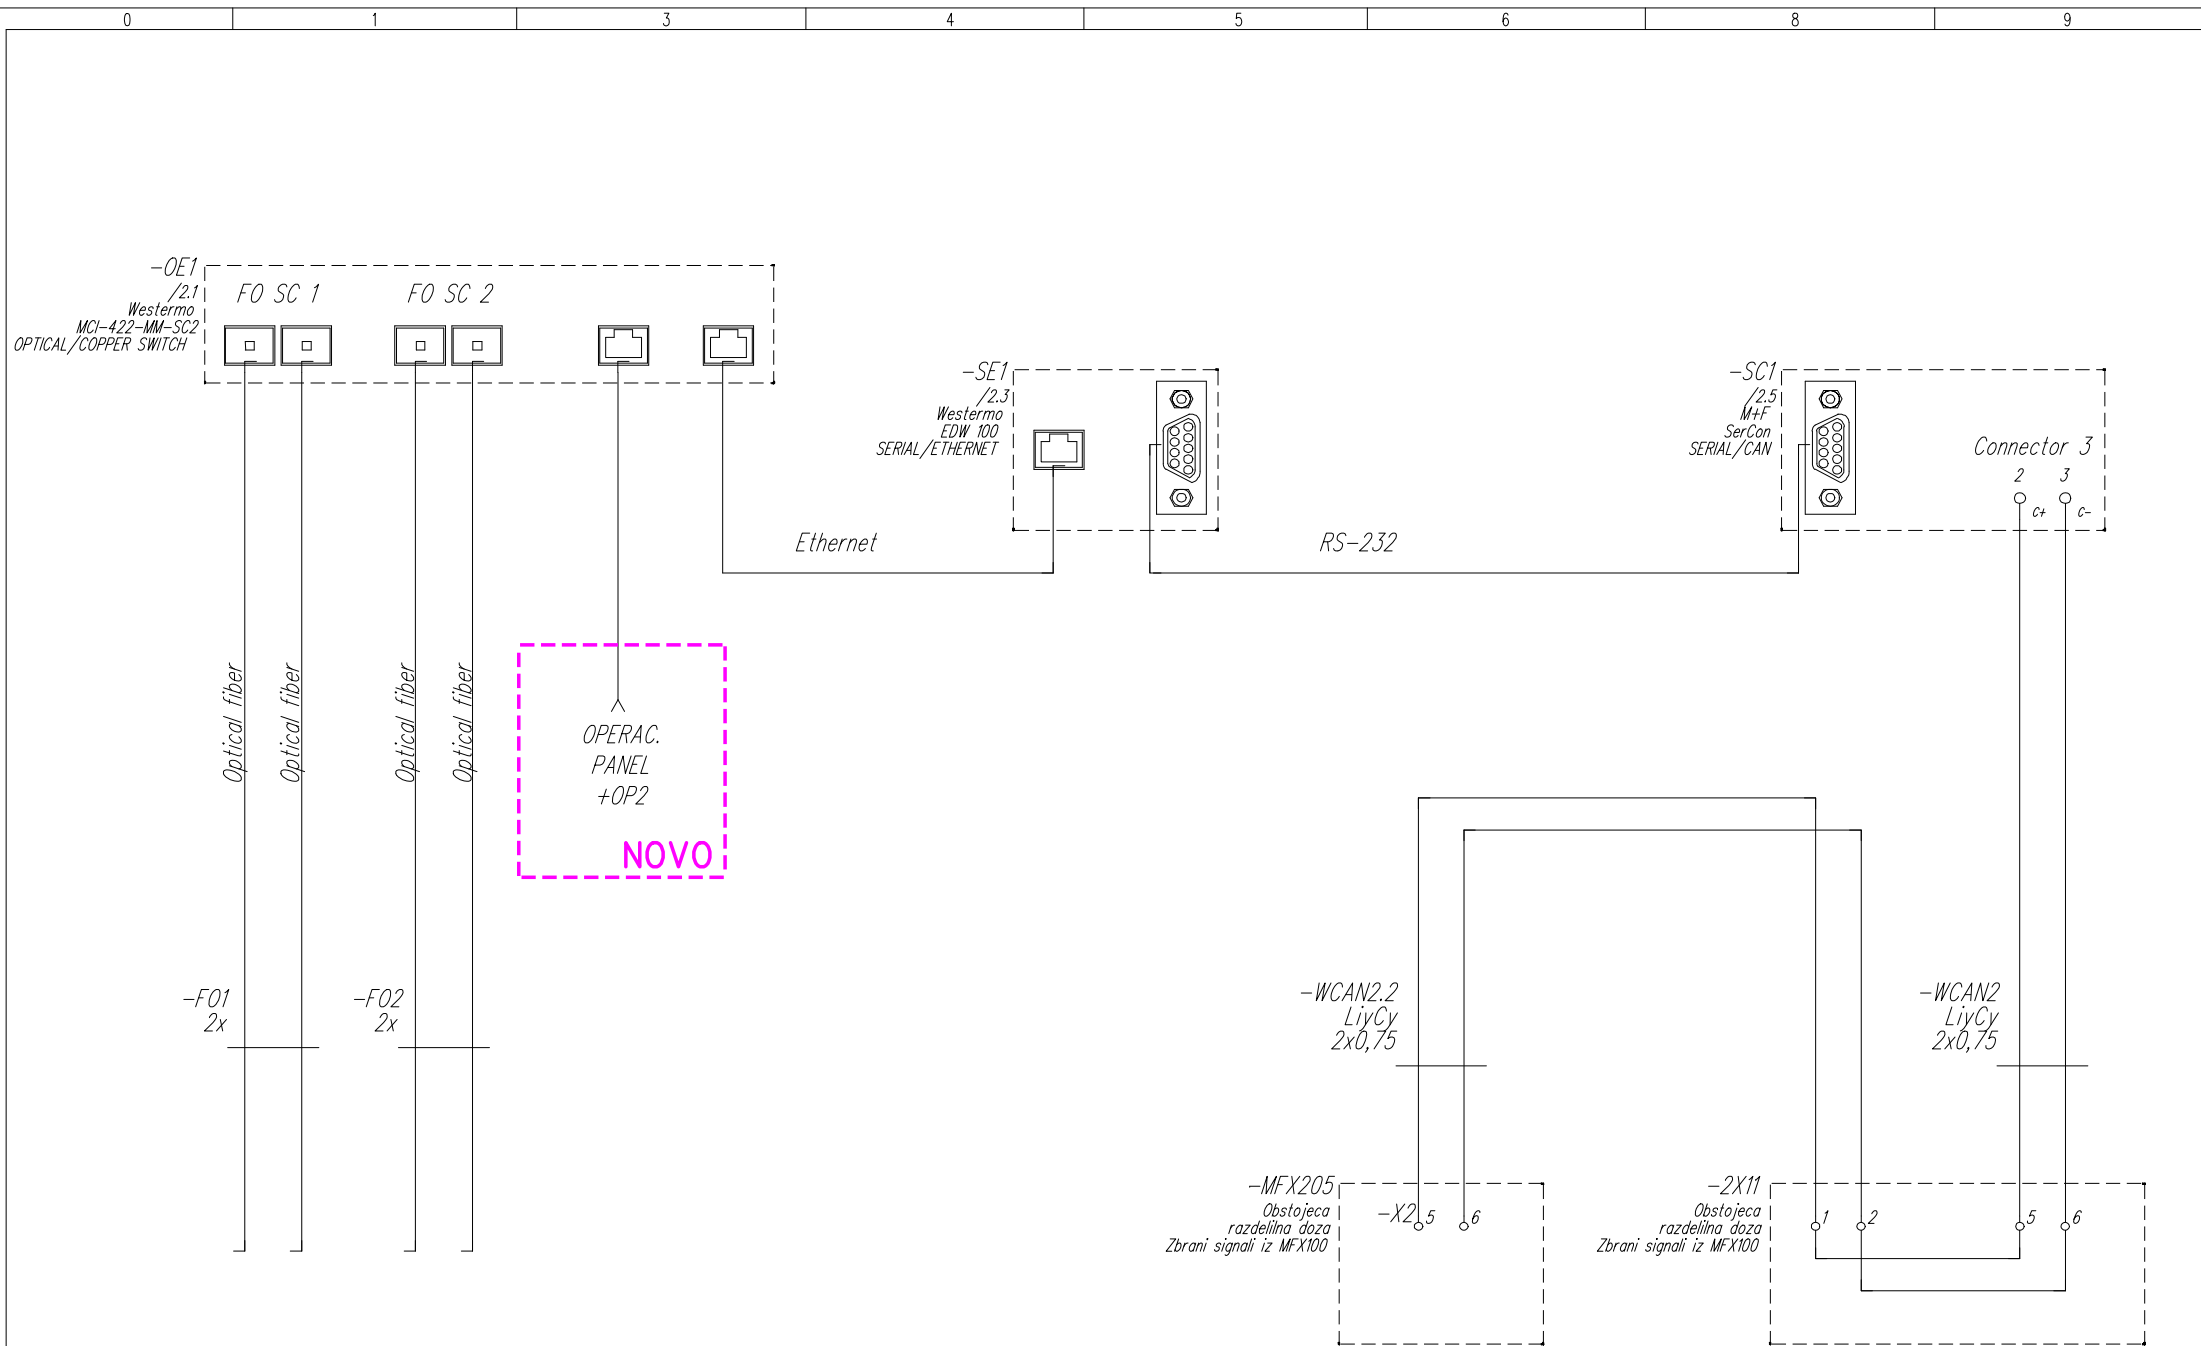

Revizija		Datum	22.3.2012
Index		Izdelal	J. Tomažević
Datum		Pregledal	P. Krizmanec, u.d.i.e.
Revidiral		Odobrila	Nikolaj Torkar, u.d.i.e.

Skladišče naftnih derivatov Ortnek
Prenova nadzornega računalniškega sistema v SND Ortnek



SIGNALI

No. 49312-18	=R0 AP2
Risba: 110	+SB
	Faza PID
	Stran: 3
	Od: 3