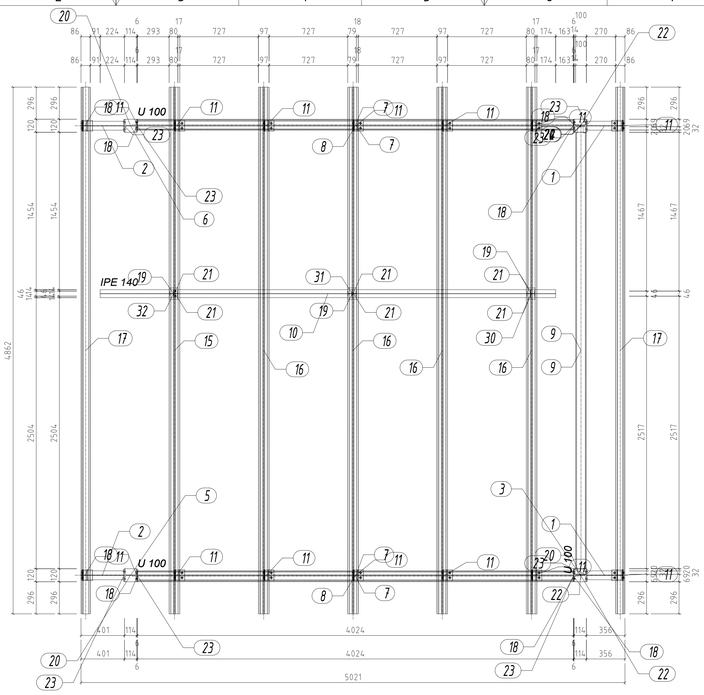

Modellansicht pogled streha (M1:20)

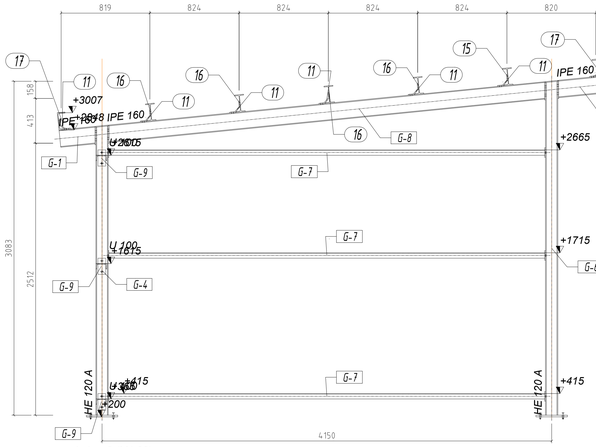

pogled os 2 (M1:20)

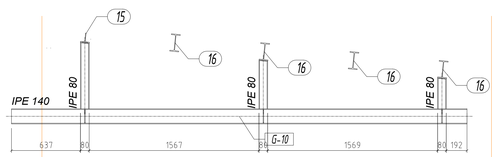

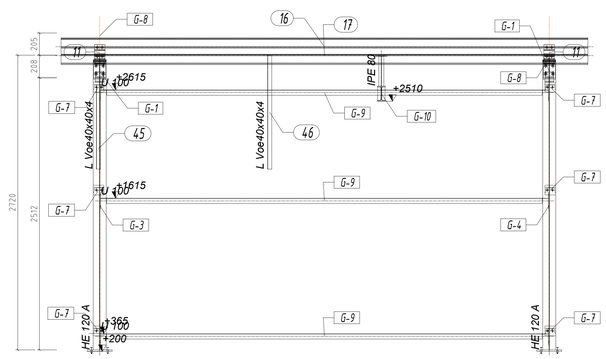

OPOMBA:
Pri izdelavi zvarov upoštevati:

Debelina najtanjšega varjenca

Vsi neoznačeni vari so kotni a=3mm.
Kjer kotni vari ni mogoči, se izvede pobrušeni I-var.

Tolerance po DIN ISO 2768 - m

SIDRO HIT-HY 200+ HIT-Z M12
KONSTRUKCIJA VROČE CINKANA

PREDPISI

SIST EN I 1090-2:2008+A1
JEKLENI IZDELKI SIST EN 10164
VARJENI IN SPAJKANI SPOJI SIST EN 22553, SISTEN 756
PREIZKUŠANJE VARILCEV SIST EN 287-1
ODOBRITEV POSTOPKA SIST EN 15614-1
DODAJNI MATERIAL SIST EN 439; SIST EN 40
STOPNJA SPREJEMLJIVOSTI NAPAK - XC2
KOROZIJSKA ZAŠČITA SIST EN ISO 129448: 1998
UGOTAVLJANJE DEBELINE PLASTI EN ISO 2808
PRIP. JEK. PODLAGE PRED NANAŠANJEM BARVE EN ISO 8501
VIJAČENE ZVEZE BREZ PREDNAPENJANJA SIST EN 15048-1

Sprememba	Opis sprememb	Podpis

Investitor: ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Objekt: DODAJANJE KOMPONET GORIVO SND ORTNEK

Projektant: PROJEKT "T" inženiring Lendava d.o.o., Minska ulica 17 9220 Lendava

Vrsta načrta prikaza: S NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

	Ime in priimek	Ident. št.
Odgovorni vodja projekta	GREGOR PLEVEL univ.dipl.inž.str.	S-1581
Odgovorni projektant	TOMISLAV VAJDA univ.dipl.inž.grad.	G-0799
Projektant sodelavec		

Vsebina načrta prikaza: ČRPALNICA POGLEDI, TLORIS

Vrsta projekta: PZI | Številka projekta: 1710

Številka načrta: 1710-3.0 | Številka lista: J2

Številka mape: 1710-3.0

Datum izdelave: APR. 2018 | Merilo: 1: 20

REJEKT "T" inženiring Lendava d.o.o. si pridržuje vse pravice v zvezi s tem projektom in njegovim delom ali celotno vsebino.